

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

N° 294-I

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :*Schelger*Nr teller : 376704
N° comp :**Verslag van onderzoek****Rapport de contrôle**

N° : 23 / 1010 3

Aard onderzoek :	AREI	86	87	88	95	97	270	271	276	TT TN IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Nature du contrôle :	RGIE	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Tijdelijk : Temporaire :	<input type="radio"/>	Kermisinstallatie : Install. Foraine :	<input type="radio"/>	Indienststelling : Mise en service :	<input checked="" type="radio"/>	Uitbreiding : Extension :	<input type="radio"/>	Vernieuwing : Renouvellement :	<input type="radio"/>
-----------------------------	-----------------------	---	-----------------------	---	----------------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------------	-----------------------

Plaats van het onderzoek : *me VENEZIO S 48 B*
Lieu du contrôle :Eigenaar :
Propriétaire :

Adres

Adresse :

Mad. LENNIK 220B

BTW / TVA :

Ik. / C.I. :

Inspecteur :

*DE BROEKER*Installateur : *4*Datum van het onderzoek : *20/10/05*

Date du contrôle :

Onderzoek / Contrôle : ☐ Woning / maison ☒ Appart. *18 herme SCHLOSTER*

Spanning : <i>2 x 230</i>	Motor / bord verbinding : <i>XUB</i>	Max. beveiliging : <i>16A</i>
Tension :	Liaison compteur-tableau :	Prot. maximale :

Aardelektrode : <i>5 nagel</i>	Isolatie : <i>2</i>	Aantal verdeelborden : <i>1</i>
Electrode de terre :	Isolément :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels		Beschermden kringen - Circuits protégés : <i>10</i>		AREI / RGIE	
In (A)	Δ In (mA)			270	276
<i>4-A 300</i>	<i>agenaal 2 P</i>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<i>6 circuits aut 2 P A-3</i>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<i>4-A 30(2)</i>	<i>3 circuits aut 2 P F-I</i>			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

*L'échange n'est pas en place**21-10-05**O.S.M.**24280*

VISUM :

Datum/dats :

Hesluit / ConclusionDe installatie is - niet - conform met het AREI en mag - niet - tijdelijk - in dienst gesteld worden - ~~in dienst blijven~~
L'installation est - ~~niet~~ - conforme au RGIE et peut - ~~niet~~ - temporairement - ~~in dienst blijven~~ rester en service.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

Het één draadschema en opstellerschema werden voor gezien getekend.

L'Interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen. En moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op :

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur.

de inspecteur :

pour l'inspecteur technique,
le contrôleur :NOTA ONDERZOEKINGEN : Kruislijnen 14 van het Codeboek van Regels van de Code van de Preventie en Bescherming van 'erfelijk.
NOTA HULPDEGEN : Kruislijnen 14 van het Codeboek van Regels van de Code van de Preventie en Bescherming van 'erfelijk.
3) Om de veiligheid van de installatie van de elektriciteit te waarborgen, moet de installatie van de elektriciteit worden uitgevoerd door een erkend elektricien.TEL : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09

Dexia 068-2117692-15

HBC : 734-1126000-33
IBAN : BE 79 7341 1260 0033
BIC : KREDBEBBBE 0434.433.603
APR Brussel

T002

XAV 01/01 2014 16:09 FAX



23/10/08

**RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION INTERIEURE DOMESTIQUE
ALIMENTEE AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR**

Nom installateur :
Adresse :

Organisme de contrôle : *elecho test* Inspecteur : *De Broogh*
Référence :

Installation contrôlée : Adresse : *1670 ANDERLECHT A.E. Kuno Schlasser*
Date : *20.10.08* L'habitant est : ☐ propriétaire ☒ locataire

Caractéristiques de l'installation :
Compteur : Classe G... *21801012* Index ... Pmax ... *2000*
Appareils d'utilisation: Description
Nombre : 1 Type *Grillière* Marque *LACO* Puissance nominale
2 *Chaudière* *CHAFFOTEAUX* *15.2*
3 *CHAUFFAGE*

Essai d'étanchéité :
L'essai d'étanchéité : ☒ a donné satisfaction

Conclusion :
L'installation : ☒ est conforme aux prescriptions correspondantes de la norme NBN D51-003 et/ou de la norme NBN D51-004 actuellement en vigueur **SANS** autres remarques.

Date : *20.10.08*

Signature de l'inspecteur de l'organisme de contrôle

HAF1001FR-V2

Blanc : exemplaire distributeur - Rose : exemplaire client - Jaune : exemplaire organisme de contrôle

**ATTESTATION DELIVREE AU DISTRIBUTEUR DE GAZ EN APPLICATION
DE L'ARRETE ROYAL DU 28 JUIN 1971.**

Je soussigné : Nom :

Rue : *R.N.I.*

N° Postal :

Téléphone :

déclare par la présente avoir réalisé l'installation

barrer la mention inutile) suivant le plan ci-après.

dans l'immeuble situé à :

Rue *PIERRE SCHOLSSER* N° *1* Boîte : *21851812*Etage : *1^{er} ETAGE* N° du compteur :N° postal : *1070* Commune : *ANDERLECHT*

pour compte de :

Nom : Prénom :

Rue : *Notre-Dame* N° : Boîte :

N° Postal : Commune :

(en cas de sous-entreprise, pour le compte de l'entreprise :

Adresse :

conformément aux prescriptions correspondantes de la norme NBN D51-003 et/ou de la norme NBN D51-004 actuellement en vigueur.

La présente attestation concerne « l'installation intérieure » telle que définie au paragraphe 9 de l'Art. 1 de l'A.R. du 28.06.1971, c'est-à-dire « Installation intérieure : la tuyauterie et les accessoires en aval du compteur » et doit être remise au distributeur de gaz avant l'ouverture du compteur.

Réservé à l'installateur : N° de T.V.A. : N° d'habilitation gaz naturel :	Réservé à la société gazière :
---	---


Date : *20-10-2005*Signature : *[Signature]*

Modèle 710628/7

Annexe(s) : ...

SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION

Indiquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz; la tuyauterie avec la nature du matériau (Cuivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m); les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B,...; le genre des appareils avec la marque, le type et la puissance (kW).

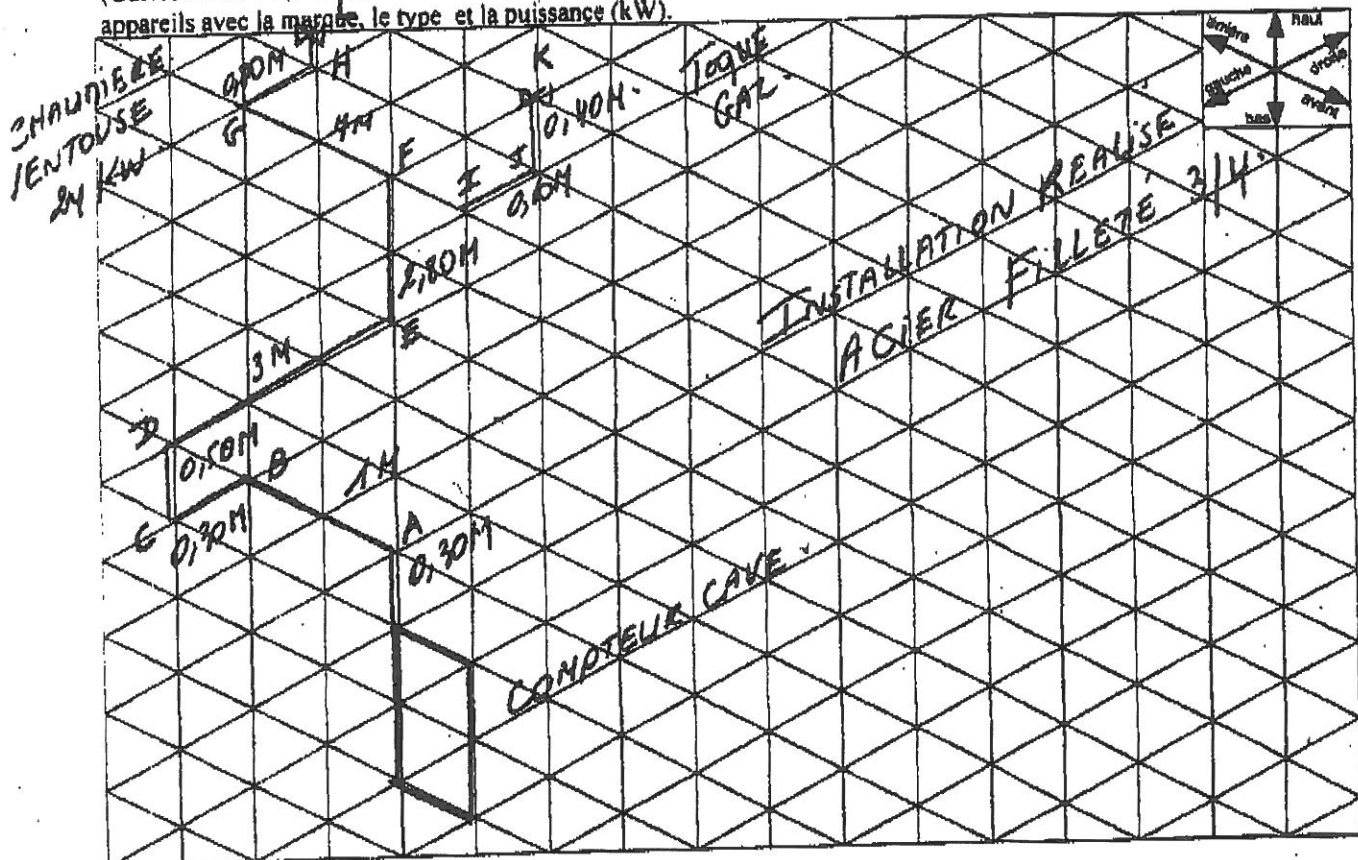



23/10/10/6

**RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION INTERIEURE DOMESTIQUE
ALIMENTEE AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR**

Nom installateur :
Adresse :
.....
.....

Organisme de contrôle : *elachs test* Inspecteur : *D. Broeyer*
Référence :

Installation contrôlée : Adresse : *13e ANGLELECHT*
REZ Pierre SCHLOSSER
Date : *20/10/05* L'habitant est : ☐ propriétaire ☒ locataire

Caractéristiques de l'installation :
Compteur : Classe G..... N° *21801870* Index Pmax : *200 bar*
Appareils d'utilisation: Description
Nombre : 2 1 Type *Chaudière* Marque *IGMIS* Puissance nominale *24 kW*
2 *Chaudière* *CHATEAUX* *CS2*
3 *2 PLAFONDS*

Essai d'étanchéité :
L'essai d'étanchéité : *sa* donné satisfaction

Conclusion
L'installation : *est* est conforme aux prescriptions correspondantes de la norme NBN D51-003 et/ou de la norme NBN D51-004 actuellement en vigueur **SANS** autres remarques.

Date : *20.10.05*

Signature de l'inspecteur de l'organisme de contrôle
[Signature]

HAF1001FR-v2

Plans : exemplaire distributeur - Rem : exemplaire client - Jours : exemplaire organisme de contrôle

**ATTESTATION DELIVREE AU DISTRIBUTEUR DE GAZ EN APPLICATION
DE L'ARRÊTÉ ROYAL DU 28 JUIN 1971.**

Je soussigné : Nom

Rue : *Rmte*

N° Postal :

Téléphone :

déclare par la présente avoir réalisé l'installation intérieure de gaz (installation neuve / partie neuve d'installation -
barrer la mention inutile) suivant le plan ci-après.

dans l'immeuble situé à : Rue *PIERRE SCHOLSSER* N° *1* Boîte : *21901870*

Etage : *RER 101* N° du compteur :

N° postal : *1070* Commune : *ANDERLECHT*

pour compte de :

Nom : Prénom :

Rue : *notem* N° : Boîte :

N° Postal : Commune :

(en cas de sous-entreprise, pour le compte de l'entreprise :

Adresse : conformément aux prescriptions correspondantes de la norme NBN D51-003 et/ou de la norme NBN D51-004 actuellement en

vigueur.

La présente attestation concerne « l'installation intérieure » telle que définie au paragraphe 9 de l'Art. 1 de l'A.R. du 28.06.1971,
c'est-à-dire « installation intérieure : la tuyauterie et les accessoires en aval du compteur » et doit être remise au distributeur de gaz
avant l'ouverture du compteur.

Réservé à l'installateur :	Réservé à la société gazière :
N° de T.V.A. :
N° d'habilitation gaz naturel :

Date

Signature

20-10-2005
A

Modèle 710628/7

Annexe(s) : ...

SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION

Indiquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz; la tuyauterie avec la nature du matériau (Cuivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m); les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B,...; le genre des appareils avec la marque, le type et la puissance (kW).

